


Info til oreintering, om rensning/skyllning af vandlås under varmepumpe.

Der er en del udtalt tvivl blandt flere af os i Agergårdshaven, om hvordan vandlåsen under varmepumpen skal renses og særligt hvor den sidder.


Jeg har lavet nedenstående tegning, med info fra Lind&Risør, som afklarer det for os.

Hvis nogen har behov for yderligere info om dette, så er det Johnny Rasmussen, kvalitetschef i L&R (jr@lr-hus.dk) som kan svare. Morten Christoffersen, byggeleder, henviser blot til Johnny.

Venstre side af bryggers skabet

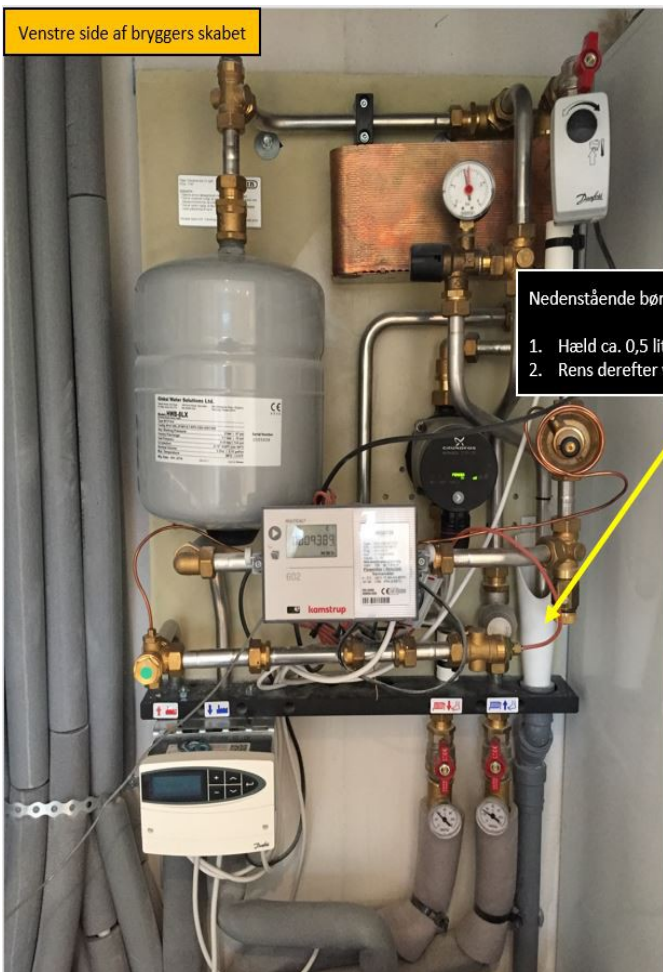

Højre side af bryggers skabet, forinden

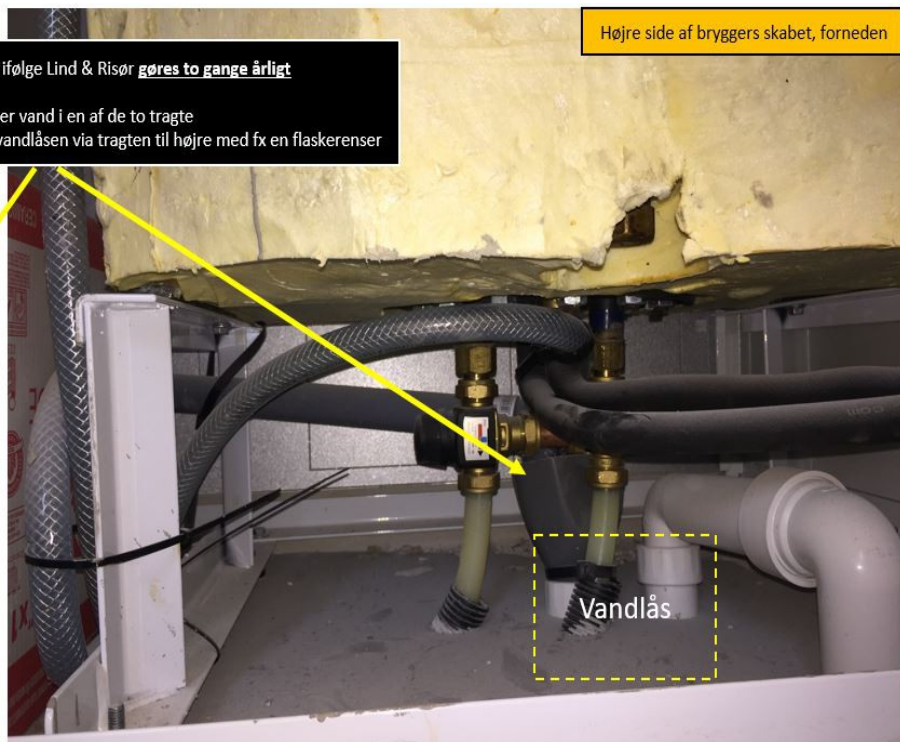

Nedenstående bør ifølge Lind & Risør **gøres to gange årligt**

1. Hæld ca. 0,5 liter vand i en af de to trugte
2. Rens derefter vandlåsen via tragten til højre med fx en flaskerenser